ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ RZUT PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZEŃ	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI [m2]	POW. NETTO [m2]	POW. NIEUŻYT.
0.1	POM. LABORATORIUM	POS. CERAMICZNA	35,28	35,28	0,00
0.2	PRACOWNIA SEROLOGII	POS. CERAMICZNA	3,41	3,41	0,00
0.3	BIURO	POS. CERAMICZNA	8,22	8,22	0,00
0.4	PUNKT POBRAŃ	POS. CERAMICZNA	8,77	8,77	0,00
0.5	POM. ROZDZIAŁU MATERIAU DO BADAŃ	POS. CERAMICZNA	8,43	8,43	0,00
0.6	SZATNIA CZYSTA	POS. CERAMICZNA	3,14	3,14	0,00
0.7	ŚLUZA HIGIENICZNA	POS. CERAMICZNA	4,04	4,04	0,00
0.8	WC PERSONELU	POS. CERAMICZNA	1,53	1,53	0,00
0.9	POCZEKALNIA	POS. CERAMICZNA	19,22	19,22	0,00
0.10	MAGAZYN KRWI	POS. CERAMICZNA	3,85	3,85	0,00
0.11	WC. KLIENTA	POS. CERAMICZNA	4,51	4,51	0,00
0.12	POM. SOCJALNE	POS. CERAMICZNA	6,14	6,14	0,00
0.13	MAGAZYN ODCZYNNIKÓW	POS. CERAMICZNA	5,28	5,28	0,00
0.14	SZATNIA PERSONELU	POS. CERAMICZNA	3,35	3,35	0,00
0.15	WC. PERSONELU, POM PORZĄDKOWE	POS. CERAMICZNA	3,61	3,61	0,00
0.16	KOMUNIKACJA	POS. CERAMICZNA	1,66	1,66	0,00
POWIERZCHNIA RAZEM			**120,44**	**120,44**	**0,00**

POW. NETTO	**120,44**
POW. ZABUDOWY	**165,44**
POW. CAŁKOWITA	**165,44**
KUBATURA PARTERU	**505,00**

SUMA	**66,68**	**POW. PODSTAWOWA**	**66,68**	**112,79**
	46,11	**POW. POMOCNICZA**	**46,11**	
	5,70	**POW. RUCHU**		**5,70**
	0,00	**POW. USŁUGOWA**		**0,00**

PARAMETRY TECHNICZNE SUMA ŁĄCZNIE		
KUBATURA BUDYNKU (m3)		**505,00**
POW. ZABUDOWY (m2)		**165,44**
POW. CAŁKOWITA (m2)		**165,44**
POW. UŻYTKOWA (m2)		112,79
POW. NETTO (m2)		**120,44**
POW. PODŁÓG (m2)		**120,44**
POW. NIEUŻYTKOWA (m2)		**0,00**

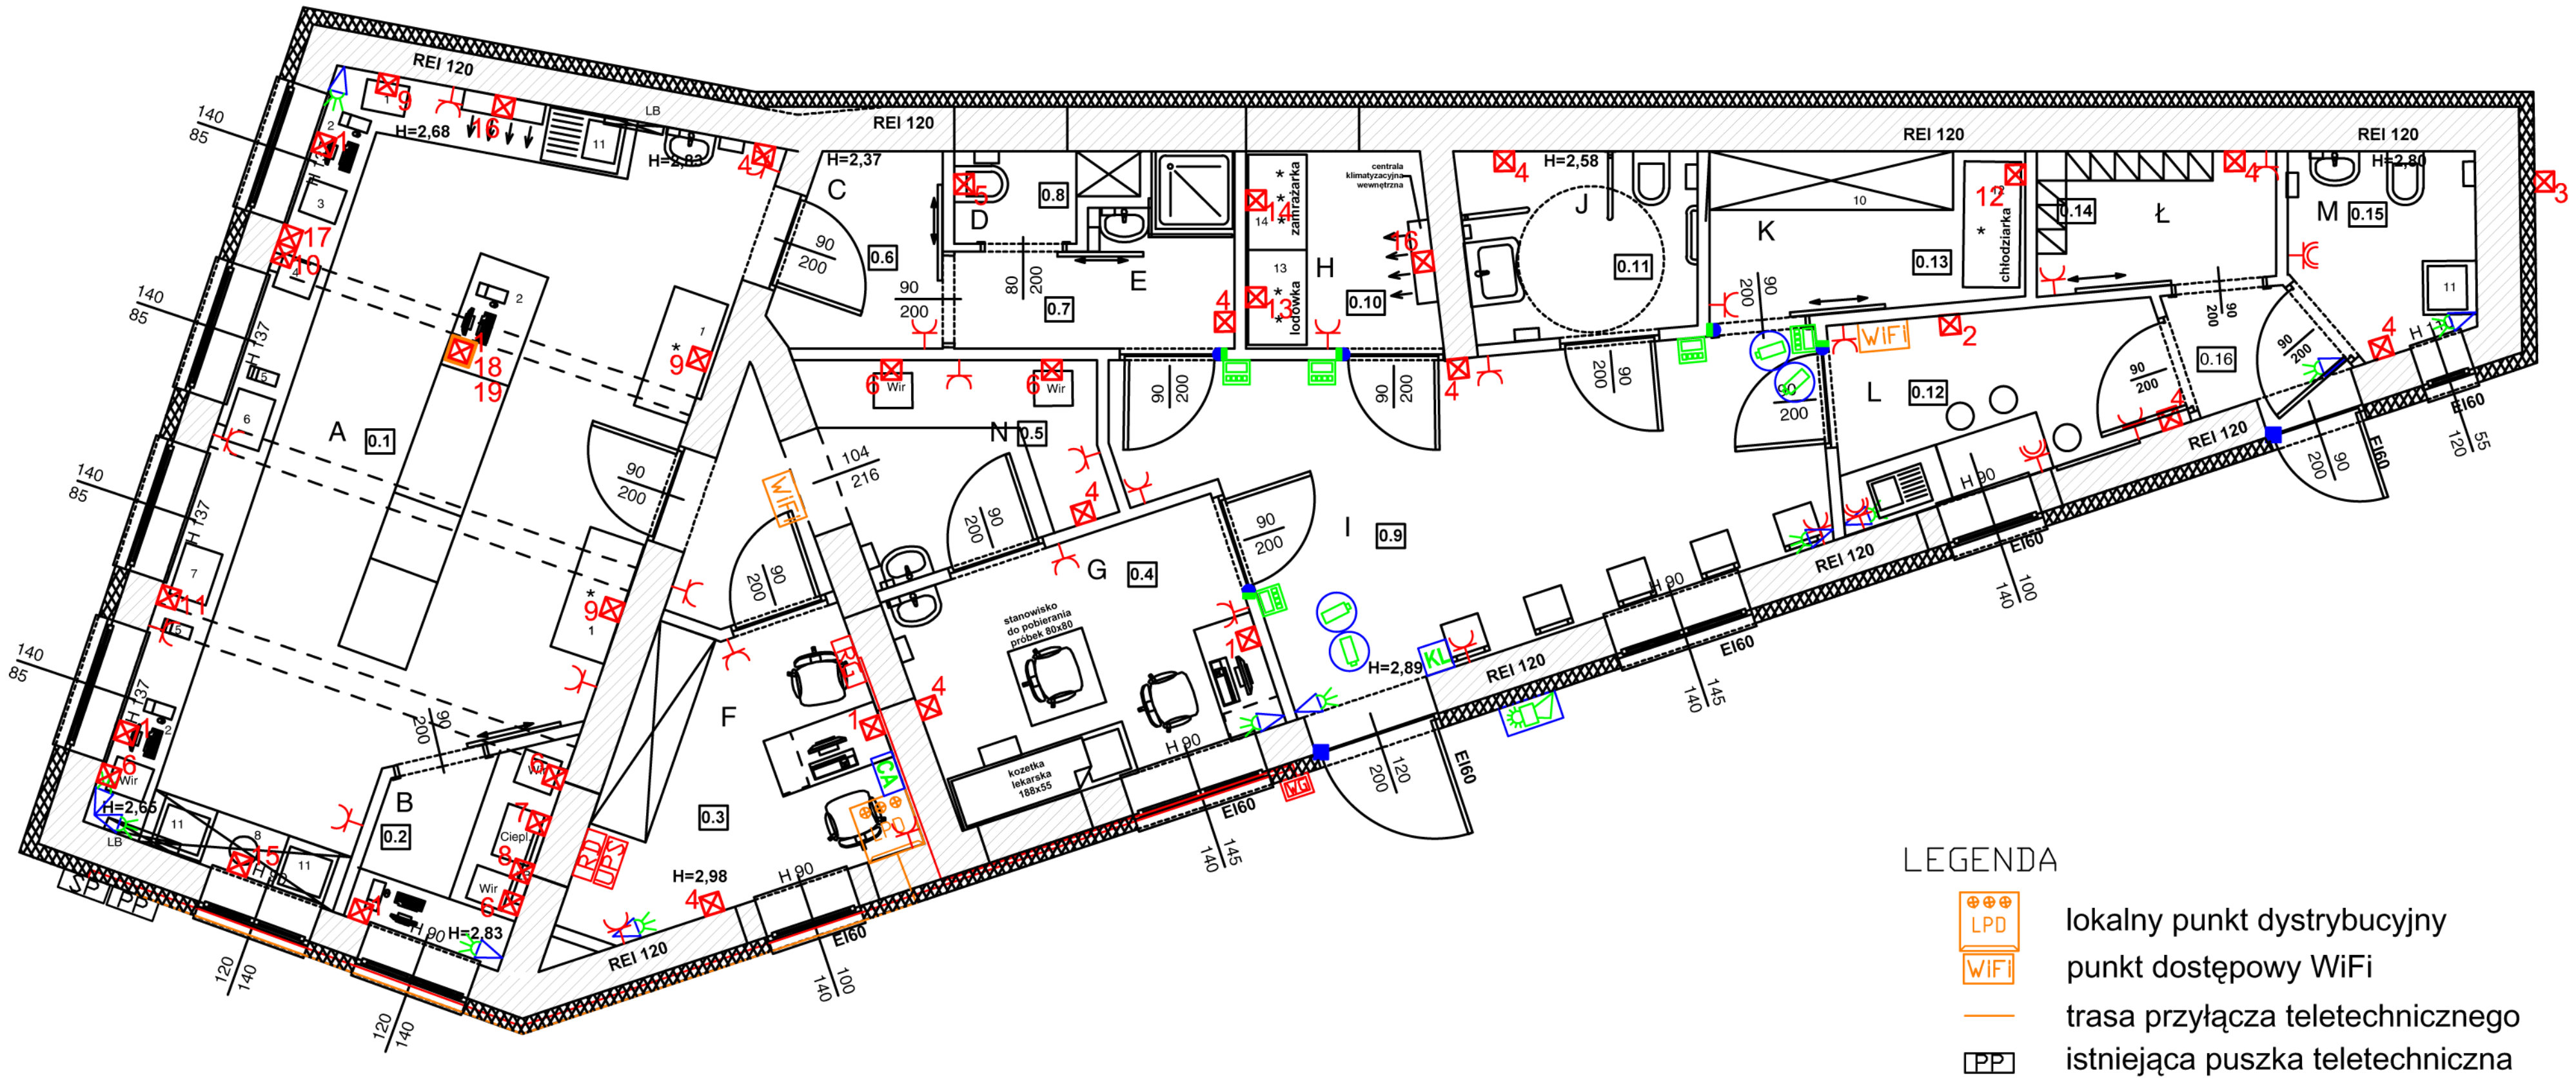

LEGENDA

LPD	lokalny punkt dystrybucyjny
WIFI	punkt dostępowy WiFi
—	trasa przyłącza teletechnicznego
PP	istniejąca puszka teletechniczna
⊣	gniazdo jednofazowe ogólne
⊣	gniazdo jednofazowe hermetyczne ogólne
☒	zasilanie urządzeń elektrycznych
☒	zasilanie urządzeń elektrycznych z kasety podłogowej
SP	istniejąca szafka pomiarowa
WG	wyłącznik główny
RG	rozdzielnia główna
RD	rozdzielnia DATA
UPS	zasilacz napięcia gwarantowanego UPS
—	trasa WLZ od SP do RG
▭	sterownik kontroli dostępu
●	elektrozamek
■	czujnik kontaktronowy
◁	czujka ruchu PIR
KL	klawiatura systemu SSWiN
CA	centrala systemu SSWiN
▭	sygnalizator systemu SSWiN
⊖	kamera kopułkowa IP

Urządzenia elektryczne:

1. Gniazda zas. stanowisko komputerowe (4x230V ogólne, 2x230V DATA, 3xLAN)
2. Gniazda zas. stanowisko telewizyjne (2x230V, 1xLAN, 1xR-TV-SAT)
3. Zasilanie centrali wentylacyjnej (400V, 1xLAN)
4. Zasilanie ogrzewania podłogowego - regulator temperatury (1x230V)
5. Zasilnie podgrzewacza wody (1x230V)
6. Gniazdo zas. wirówkę (1x230V DATA)
7. Gniazdo zas. cieplarkę (1x230V DATA)
8. Gniazdo zas. lampę bakteriobójczą (1x230V DATA)
9. Gniazdo zas. demineralizator (1x230V DATA)
10. Gniazdo zas. analizator koagulacyjny(1x230V DATA)
11. Gniazdo zas. analizator U 411 (1x230V DATA)
12. Gniazdo zas. chłodziarkę (1x230V DATA)
13. Gniazdo zas. lodówkę (1x230V DATA)
14. Gniazdo zas. zamrażarkę (1x230V DATA)
15. Gniazdo zas. okap (1x230V)
16. Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji (1x230V)
17. Gniazdo zas. analizator 5 DIFF (1x230V DATA)
18. Gniazdo w kasecie podłogowej zas. analizator biochemiczny 400plus (1x230V DATA)
19. Gniazdo w kasecie podłogowej zas. analizator immunochemiczny e411 (1x230V DATA)

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inż. Marcin Janocha
34-720 CHABÓWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

Inwestor:	SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU SPÓŁKA z o.o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój				
Temat rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU LAB.				
Adres:	Jednostka Rabka Zdrój, Obręb Rabka Zdrój dz. ewid. nr 679/1, 679/2				
Obiekt:	SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU - ZGŁOSZENIE REMONTU DWÓCH BUDYNKÓW POMOCNICZYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY SZPITALU MIEJSKIM W RABCE ZDROJU				
Projektant:	mgr inż. MARCIN JANOCHA UPR. NR MAP/0050/PWOE/10			Podpis:	
Nr rysunku:	E-4	Data:	grudzień 2021r.	Skala:	1:100
Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884					